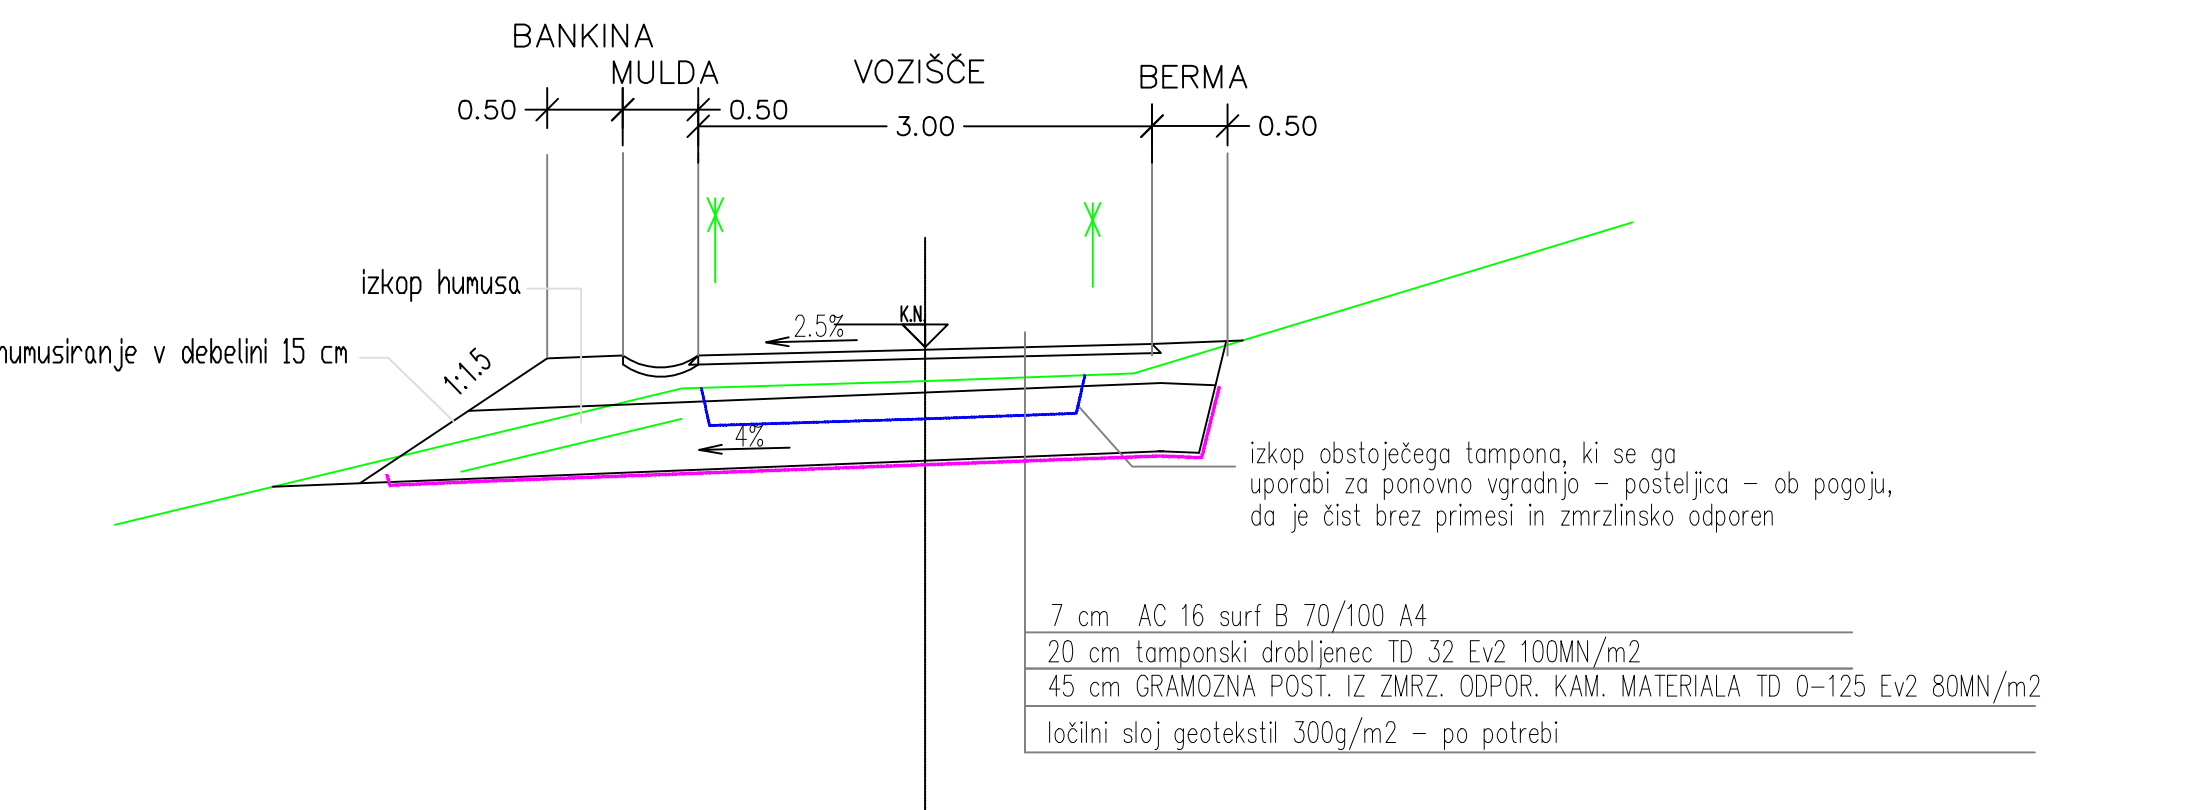





KARAKTERISTICNI PREČNI PROFIL



izkop obstoječega tampona, ki se ga uporabi za ponovno vgradnjo – posteljica – ob pogoju, da je čist brez primesi in zmrzlinsko odporen

- 7 cm AC 16 surf B 70/100 A4
- 20 cm tamponski drobljenec TD 32 Ev2 100MN/m2
- 45 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA TD 0-125 Ev2 80MN/m2
- lačilni sloj geotekstil 300g/m2 – po potrebi

		NAZIV		IME IN PRIMEK		IDENT.ŠT.		PODPIS	
		IZS				IZS			
		Odg. vodja projekta:		Iztok Černoša u.d.i.g.		G - 3454			
		Odg. projektant:		Iztok Černoša u.d.i.g.		G - 3454			
		Izdajatelj:							